


Ensayo: **PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA (D.P.S.H.)  
EFECTUADA SEGÚN LA NORMA UNE 103-801-94**

DATOS DEL SOLICITANTE	
Peticionario:	Ayuntamiento de Viso del Marqués (P1309800-I)
Obra:	Viso del Marqués. Recinto Ferial (Sector Norte). Edificio de tipo "C1".
Albarán nº:	9758-09
Fecha:	12-01-09
D.P.S.H. nº:	1

DATOS DEL ENSAYO	
Punto nº:	9758/09-GEO-P1
Hora:	12:00
Duración:	0:15
T (°C):	5,0
DPSH nº:	1

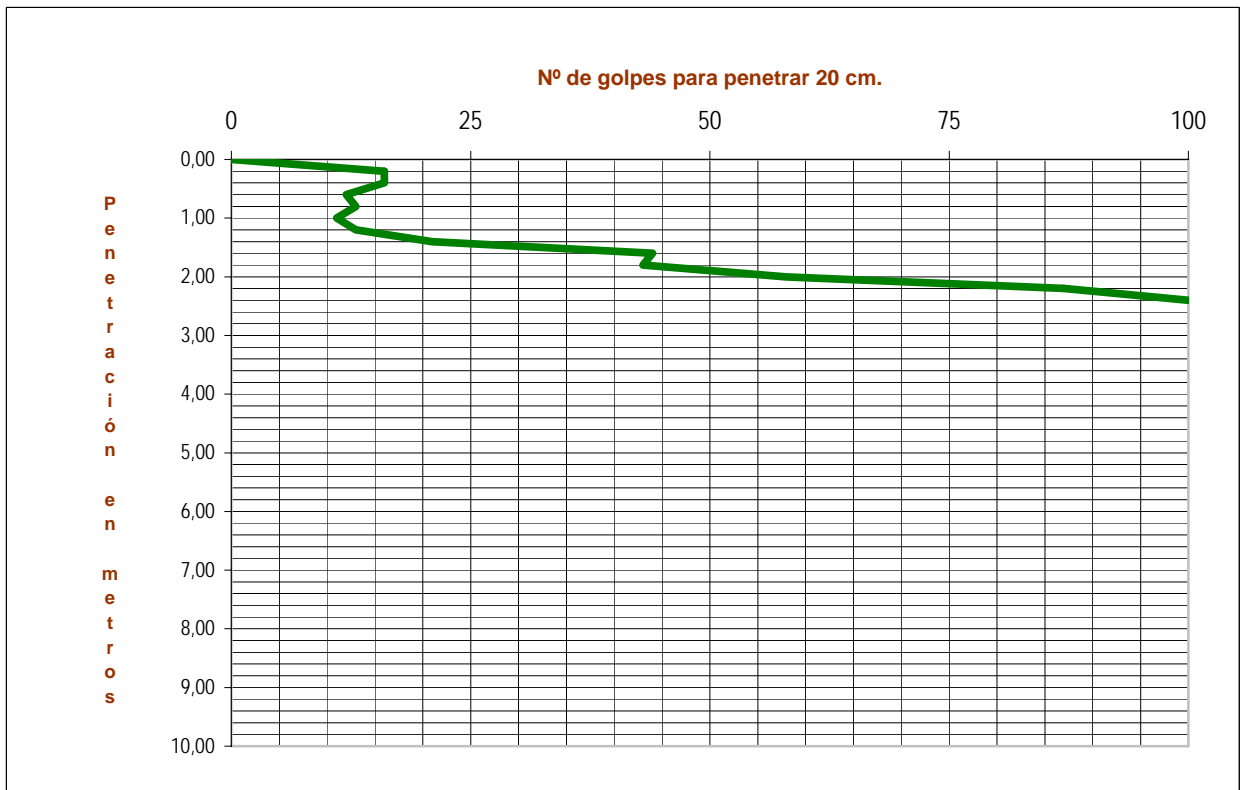

**DATOS DEL ENSAYO**

Profundidad (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Número golpes	16	16	12	13	11	13	21	44	43	58	87
Profundidad (m)	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Número golpes	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60
Número golpes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80
Número golpes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	9,00	9,20	9,40	9,60	9,80	10,00					
Número golpes	0	0	0	0	0	0					

Observaciones: Se obtiene rechazo normativo a 2,27 metros sobre la cota del solar.

Manzanares, 12 de Enero de 2009.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS

**VISADO**  
Con Seguro de Responsabilidad Civil

Núm: 010900233  
Fecha 22/01/2009  
Nº colegiado 3837  
Colegiado PEDRO JOSÉ RINCÓN CALERO

Entecsa Manzanares, S.L. (B-13348941).

Polígono Industrial "2ª Fase", C/ 2, Parcela nº 14. C.P.: 13200 - MANZANARES. Tel. 926 622967 / 639 667454 Fax: 926 622967  
Inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, 2; en el tomo 306, libro 0, folio 18, Sección General, hoja CR-11693, inscripción 1ª.

Vº. Bº. Dtor. Laboratorio y Jefe Dpto. de Geotecnia  
Fdo.: Pedro-José Rincón Calero