


Ensayo: **PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA (D.P.S.H.)
EFECTUADA SEGÚN LA NORMA UNE 103-801-94**

DATOS DEL SOLICITANTE	
Peticionario:	Ayuntamiento de Viso del Marqués (P1309800-I)
Obra:	Viso del Marqués. Recinto Ferial (Sector Norte). Edificio de tipo "C1".
Albarán nº:	9758-09
Fecha:	12-01-09
D.P.S.H. nº:	3

DATOS DEL ENSAYO	
Punto nº:	9758/09-GEO-P3
Hora:	12:35
Duración:	0:15
T (°C):	9,0
DPSH nº:	3

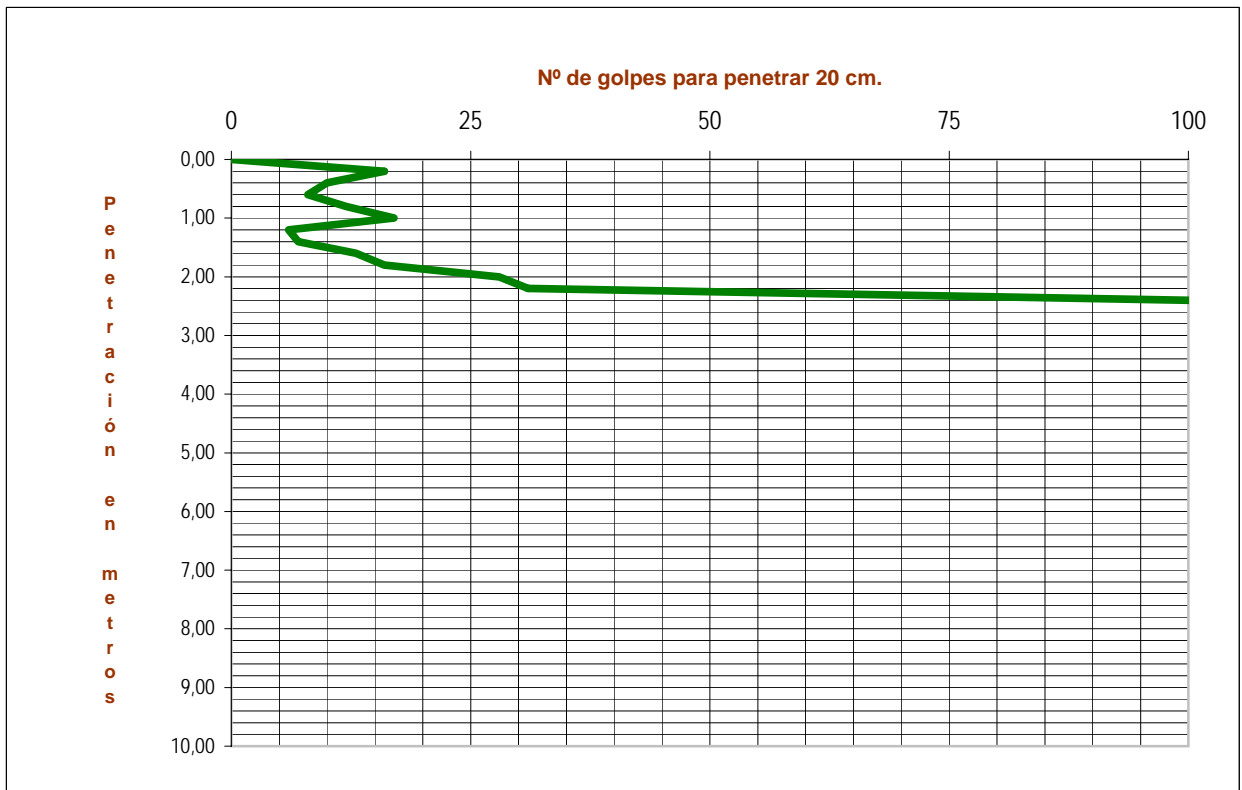

DATOS DEL ENSAYO											
Profundidad (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Número golpes	16	10	8	12	17	6	7	13	16	28	31
Profundidad (m)	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Número golpes	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60
Número golpes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	6,80	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80
Número golpes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profundidad (m)	9,00	9,20	9,40	9,60	9,80	10,00					
Número golpes	0	0	0	0	0	0					

Observaciones: Se obtiene rechazo normativo a 2,30 metros sobre la cota del solar.

Manzanares, 12 de Enero de 2009.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS

VISADO
Con Seguro de Responsabilidad Civil

Núm: 010900233
Fecha 22/01/2009
Nº colegiado 3837
Colegiado PEDRO JOSÉ RINCÓN CALERO

Entecsa Manzanares, S.L. (B-13348941).

Polígono Industrial "2ª Fase", C/ 2, Parcela nº 14. C.P.: 13200 - MANZANARES. Tel. 926 622967 / 639 667454 Fax: 926 622967
Inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, 2; en el tomo 306, libro 0, folio 18, Sección General, hoja CR-11693, inscripción 1ª.

Vº. Bº. Dtor. Laboratorio y Jefe Dpto. de Geotecnia
Fdo.: Pedro-José Rincón Calero